

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.  
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.  
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043324 Honlap:  
Adószám: 12238051-2-43 E-mail:



Központi telefonszám: 292-0258  
Fax: 292-3233  
Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922  
www.varosgazda18.hu  
varosgazda@varosgazda18.hu

Jóváhagyom!

**Dévényi Viktor**  
telephely vezető

# **„PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY” TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

Készítette:

PETRÓ TIBOR  
MV. TECHN. PTA0083  
TŰZV. SZERV. PTA0000  
R. 10.01.2020. P.T.

Petró Tibor  
Diploma:PTA 008348

2020.

## HATÁLYBALÉPÉS

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján, a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet –a tűzvédelmi szabályzat készítéséről – 3.§-ában meghatározott tartalmi követelményekkel, a 54/2014. (XII.5) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról – által meghatározott tűzvédelmi használati szabályok alapján a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. szabályzatán túl az alábbiakkal egészítem ki.

Az emberi élet és anyagi javak védelme érdekében a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként kiadom a létesítményre vonatkozó Tűzriadó Tervet.

Előírásaikat a létesítmény területén gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, valamint a létesítmény igénybe vevőinek – a rájuk vonatkozó mértékben – meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk.

A Tűzvédelmi Szabályzatban és Tűzriadó Tervben nem szabályozott rendelkezésekre a jelenleg hatályos tűzvédelmi jogszabályok az irányadóak.

## Tartalom

|                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HATÁLYBALÉPÉS .....                                                                                                              | - 2 -  |
| Tűzvédelmi dokumentáció .....                                                                                                    | - 5 -  |
| Tűzvédelmi szabályzat célja, hatálya .....                                                                                       | - 6 -  |
| A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezető és munkavállalók kötelezettségei és jogai .....             | - 7 -  |
| Vezérigazgató telephelyre vonatkozó tűzvédelmi feladatai .....                                                                   | - 7 -  |
| Rendezvényszervezési csoportvezető és telephely vezető közös tűzvédelmi feladatai: .....                                         | - 8 -  |
| Munkavállalók tűzvédelmi feladatai .....                                                                                         | - 9 -  |
| Tűzvédelmi megbízott telephelyre vonatkozó feladatai: .....                                                                      | - 11 - |
| Feladatok rendezvények, bérleti tevékenységek esetén: .....                                                                      | - 11 - |
| Szabadtéri rendezvények szervezése esetén: .....                                                                                 | - 12 - |
| Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei .....                                                                     | - 14 - |
| Oktatások rendje .....                                                                                                           | - 14 - |
| A tűzvédelmi oktatások fő témakörei .....                                                                                        | - 15 - |
| Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai .....                                                                   | - 16 - |
| Tűzveszélyességi osztályok, kockázati besorolás .....                                                                            | - 17 - |
| Általános rendelkezések .....                                                                                                    | - 17 - |
| Tűzveszélyességi osztályok: .....                                                                                                | - 18 - |
| Az egyes helyiségekre vonatkozó eseti használati szabályok, előírások .....                                                      | - 21 - |
| Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások .....                                                         | - 24 - |
| Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei .....                                                                           | - 26 - |
| Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai a Pestszentimrei Sportkastélyban: .....                                            | - 29 - |
| Raktározás és tárolás tűzvédelmi szabályai .....                                                                                 | - 29 - |
| Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok .....                                              | - 30 - |
| Tüzelő- és fűtőberendezések .....                                                                                                | - 30 - |
| Szellőztetés .....                                                                                                               | - 31 - |
| Világító berendezések tűzvédelmi követelményei .....                                                                             | - 31 - |
| Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei .....                                                                             | - 32 - |
| A csatornahálózat tűzvédelmi követelményei .....                                                                                 | - 32 - |
| Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei .....                                                                                 | - 32 - |
| Kiürítésre igénybevett útvonalak .....                                                                                           | - 33 - |
| A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok .....                                        | - 34 - |
| Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások .... <b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b> |        |
| Záró rendelkezések .....                                                                                                         | - 38 - |
| Tűzriadó Terv, kiürítési terv .....                                                                                              | - 39 - |
| 2. sz. melléklet: Tűzvédelmi jellegű felülvizsgálatok .....                                                                      | 46     |

## Alapadatok

1. Épület címe: 1183 Budapest, Kisfaludi út 33/B.
2. Fenntartó: Városgazda XVIII. kerület. Nonprofit Zrt.  
Tűzvédelmi kapcsolattartó: Szabó Renáta 30/5831301
3. Tűzvédelmi szolgáltatás: Petró Tibor 06-30/5771059
4. Építés éve: 2006
5. Rendeltetések: Sportközpont
6. Szintek száma: földszint; emelet.
7. Legfelső használati szint (építményszint) padlómagassága: emelet: 11 méter
8. Összesített Alapterület: földszint 2883 m<sup>2</sup> emelet: 1252 m<sup>2</sup> épület egyben: 4135 m<sup>2</sup>
9. Tűzszakaszok elhelyezkedése, nagysága: 1 tűzszakasz
10. Munkavállalók száma: 14 fő
11. Befogadóképesség:

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 3.§ i) pontja alapján, figyelembe véve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgató-helyettes 4076-2/2011/ÁLT számú szakmai véleményét.

Az épület rendeltetésmódosításáig illetve felújításáig a vonatkozó rendelet értelmében nem szükséges a kockázati besorolás, ugyanakkor a várható mértékadó kockázati osztálya a befogadóképességet figyelembe véve (1680 fő) MK

Az útvonalhosszak nem haladják meg a 60 métert. A lépcsők hossza 8 métert. Az összesített befogadóképesség az emeleten 1030 fő, rendezvény esetén a földszinten 650 fő.

Zenés táncos rendezvény esetén a 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján kell a rendezvény szervezését lebonyolítani.

A telephely a mellékelt tűzvédelmi tervezői nyilatkozatban foglaltak szerint az előírt időtartamon belül kiüríthető.

12. Legnagyobb befogadóképességű helyiség: földszint nézőtér max.: 650 fő, emeleti lelátó 1030 fő
13. Tűzjelző berendezés: kiépítve, Bosch központ a biztonsági szolgálat helyiségében
14. Gáz főelzárók: Épület küldő részén a kazánház mellett
15. kazánteljesítmény 2\*350 kW
16. Elektromos Főkapcsolók: elektromos kapcsolótérben (előtérnél)
17. Villámvédelem: felülvizsgált, karbantartott
18. Biztonsági és Irányfényvilágítás: kiépítve 53 db lámpával
19. Tűzcsaphálózat: fszt 6 db; emelet; 4 db
20. Tűzoltó készülékek: 14 db 6kg-os ABC por 2 db 2kg CO<sub>2</sub>
21. Fűtési rendszer: központi fűtés gázkazánnal
22. Hő- és füstelvezetés automata homlokzati nyílászárókkal
23. Lépcsők: 2 db azonos légtérben, 2 db külső
24. oltóvízforrás 2 db „közterületi” tűzcsap 100 m-en belül, 1 db FFTCS parkolónál
25. Lift tűz esetén is működő

## Tűzvédelmi dokumentáció

Az alábbi iratokat egy helyen, külön erre a célra használatos irattároló „szekrényben” (dobozban) kell a telephely portaszolgálat pultjában tárolni:

1. Az épület használatbavételi engedélye. (másolat az eredeti iratról)
2. Tűzvédelmi Szabályzat.
3. Tűzriadó Terv (A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet egyértelműen meghatározza, hogyan kell elkészíteni.
4. Tűzriadó Tervben foglaltakat évente egy alkalommal, illetve a megfelelőség eléréséig gyakoroltatni szükséges. Eredményét írásban, jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza: gyakorlat időpontja; résztvevő személyek száma; feladatok végrehajtásának értékelése; kiürítés időtartama; feladat-meghatározás.
5. Elektromos hálózat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) tűzvédelmi szabványossági minősítő irata. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább **3 évenként**, egyéb esetben **legalább 6 évenként**, a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni.
6. Ezen túl villámvédelmi ellenőrzés szükséges a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.
7. Az OTSZ 18 mellékletében meghatározott eszközök üzemeltetői ellenőrzését, időszakos felülvizsgálatát igazoló iratok. Ide tartoznak többek között a gépi hő- és füstelvezető berendezések; lépcsőház és előterek túlnyomását biztosító ventilátorok; füstelvezető zsaluk; füstelvezető ablakok nyitását végző berendezés; tűzgátló ajtók.
8. Tűzoltó készülékek kimutatása.(a készenlétkben tartó által végrehajtandó negyedéves ellenőrzéseket is fel kell tüntetni) Az éves (MSZ EN 3) ellenőrzések végrehajtását, felülvizsgálatokat igazoló iratok.
9. Tűzcsapok kimutatása rajta a tömlők és a nyomásfokozó szivattyú is. Féléves és éves ellenőrzésének végrehajtását, megfelelőségét igazoló iratok.
10. Tűzvédelmi oktatási napló: a munkavállalókat a munkáltatónak kell oktatásban részesítenie munkába lépés előtt és ismétlődő jelleggel! Azonban a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet egyértelműen meghatározza, hogy a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni arról, hogy a külsős munkavállalók a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát. (a telephelyen munkát végző, szerződött cégek munkavállalóit a saját munkáltatójának tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, naplóban dokumentálni, másolatot a dokumentációhoz csatolni kell)
11. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység meghatározásához szükséges iratok.

## **Tűzvédelmi szabályzat célja, hatálya**

### **1.1. Tűzvédelmi szabályzat célja**

A Tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Városgazda XVIII. ker. Nonprofit Zrt. PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY TELEPHELYNEK a jogszabályok keretei között a sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését és a tűzvédelmi szabályokat.

### **1.2. Tűzvédelmi szabályzat hatálya**

A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a tűzoltóság részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezését, az intézmény részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után.

A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.

A szabályzatban és annak kiegészítésében meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - beosztásra való tekintet nélkül - kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed az alábbi területekre:

#### **1.2.1. Területi hatálya**

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Budapest XVIII. ker. PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY egész területére, valamennyi helyiségére és szabad tereire, továbbá munkavégzési színhelyére, valamint a szállításra és a tárolásra.

#### **1.2.2. Személyi hatálya**

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY valamennyi vezetőjére, munkavállalójára és a PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkavállalóira, valamint a szolgáltatást igénybe vevőkre, sportolókra, rendezvényszervezőkre és vendégekre kötelező.

#### **1.2.3. Időbeni hatálya**

A Tűzvédelmi szabályzat hatálya a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által kiadott szabályzattal egyidejű, a kiegészítés hatálya annak visszavonásáig terjed ki. Évenkénti felülvizsgálat, a jogszabályi változásoknak megfelelően.

#### **1.2.4. Tárgyi hatálya**

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.2.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejárásakor tűz keletkezésére lehet számítani.

## **A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezető és munkavállalók kötelezettségei és jogai**

### ***Vezérigazgató telephelyre vonatkozó tűzvédelmi feladatai***

- Kialakítja az intézmény tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételt.
- Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az intézmény sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi vezető (tűzvédelmi megbízott) feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.
- Gondoskodik arról, hogy az intézmény dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség szerint, jelen szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
- Rendszeresen beszámoltatja az általa írásban megbízott tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős személyt a tűzvédelmi helyzetről, a tűzvédelemmel összefüggésben végzett munkáról.
- Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi állapotának megfelelő szinten való tartásáról.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az illetékes tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles bejelenteni.
- Biztosítja a tűzvédelmi vezető (tűzvédelmi megbízott) részére a megjelenést a szakmai szervek által szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken.
- Engedélyezi az intézmény területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését, illetve akadályoztatása esetén írásban megbízza az engedélyezőket.
- Tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet.
- A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni.
- Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról.
- A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére személyesen, vagy megbízottján keresztül intézkedik.
- Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását.
- Ellenőrzi az évenkénti tűzriadó gyakoroltatásának végrehajtását.
- Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen szabályzat végrehajtását.
- Az intézmény egészének - tűzvédelmi szakmai vonatkozásban - vezetője.
- Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény egészére kiterjed.

***Rendezvényszervezési csoportvezető és telephely vezető közös tűzvédelemi feladatai:***

- Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről. Naponta legalább egy alkalommal köteles meggyőződni arról, hogy a tűzvédelmi szabályzatban előírtaknak, feladatoknak, követelményeknek a telephely megfelel-e.
- Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése.
- Rendezvények esetén (Sport, kiállítás, színházi, koncert, egyéb rendezvény alkalmával) a Telephely rendezvényszervezőjével a rendezvény rendezőjével egyeztet, hogy a tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő lebonyolítású legyen a rendezvény. Ne jelentsen tűzveszélyt a telephely tűzszakaszaira, helységeire, veszélyességi övezeteire.
- Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.
- Felelős hogy a vezetése alatt álló területen a munkavégzés során a közlekedési út, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen.
- Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását kezdeményezni, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi előírás végrehajtást nyerjen.
- Feladata a saját és beosztottjai egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a munkabiztonsági előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása. Ennek keretei között:
  - Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkaképes állapotot.
  - Ellenőrzi, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel.
- Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést fogantatosítani, az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.
- Köteles a munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az ott keletkező tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani.
- Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.
- Kezdeményezi az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartását, annak bizonylatolását, új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatását.
- Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről. A tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést kezdeményez.

- Hatáskörébe tartozóan ellenőrzi a tűzoltó készülékeket, szerelői ellenőrzés végzését kezdeményezi, nyilvántartást vezet az ellenőrzésekről és selejtezésekről.
- Közreműködik az alkalmi tűzveszélyes munka végzésének feltételeinek meghatározásában.
- Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki:
  - o munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény,
  - o nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt el nem sajátítja.
  - o figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán.
- Köteles támogatni az illetékes felügyeleti, hatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját. Köteles részt venni a tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen. Biztosítani kell a szemle, ellenőrzés feltételét.
- Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést kezdeményezni.
- Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, az éghető anyagok mentését.
- Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál.

### ***Munkavállalók tűzvédelmi feladatai***

- o Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerni, azokat betartani, a tüzeseteket megelőzni.
- o A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban megjelenni.
- o Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- o Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani.
- o A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- o Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- o Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles megkísérelni a megszüntetését, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.
- o A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni.
- o A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen. A tűzvédelmi vizsgabizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani.

- o A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadterrről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani.
- o Az alkalmoszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez köteles írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani. A munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles betartani.
- o A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!)
- o Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- o Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése érdekében, illetve a tűz oltásában.
- o Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a Tűzriadó tervnek megfelelően riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltó-parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.

**A tüzet jelző köteles elmondani, hogy:**

- o A tüzeset pontos helyét, címét, megközelíthetőségét,
- o Mi ég, emberélet van –e veszélyben,
- o A tűz terjedelmét és a veszélyeztetett létesítményeket,
- o Mi van veszélyeztetve,
- o Milyen telefonszámról beszél,
- o A tűzjelző nevét.

**= Tűzoltóság címe: XVIII-XIX. Ker. Tűzoltó parancsnokság**

**1191 Bp. Üllői út 235.**

**= Telefonszáma: 105 illetve: 06-1/459-2319**

- o Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
  - = a tüzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani,
  - = a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,
  - = a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni, a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, a tűzoltást követően kötelesek részt venni az elhárításban.

### ***Tűzvédelmi megbízott telephelyre vonatkozó feladatai:***

Feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása mellett, meghatározott jog- és hatáskörrel végzi, ennek keretei között:

- Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó tervet gondoskodik annak naprakészségéről.
- Elősegíti a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását, valamint ellenőrzi a külsős munkavállalók tűzvédelmi oktatásának, megtörténtét, megfelelőségét, dokumentálását.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság eljárásain (szemle, ellenőrzés, stb.). Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal, a Tűzoltóság szervezeti egységeivel.
- Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére.
- Javaslatot tesz a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzésére, pótlására.
- Véleményezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezését, ellenőrzi az engedélyben szereplő előírások meglétét és megtartását.
- Javaslatot tesz a szükséges szakanyagok, iratok, valamint tűzvédelmi információs kiadványok beszerzésére.
- Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény egészére kiterjed.

### **Feladatok rendezvények, bérleti tevékenységek esetén:**

Az OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 206 §.-a alapján:

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalmoszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a **rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni** és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A biztonsági intézkedés tartalmazza:

- a) a kiürítési számítást,
- b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
- c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
- d) a tűz esetén szükséges teendőket és
- e) a tűz jelzésének és oltásának módját.

A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább **egy évig meg kell őriznie**.

A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárszerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

**Határozatlan időre szóló** bérleti szerződés melléklete a házirend, amely tűzvédelmi szabályok (tűzvédelmi szabályzat előírásainak) betartását előírja. A házirendet a Telephely minden közösségi helységében, veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. A bérelővel az intézmény bejárása és Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

**Eseti rendezvény,** bérleti szerződésnél, sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával:

- bérleti szerződés melléklete a házirend, amely tűzvédelmi szabályok (tűzvédelmi szabályzat előírásainak) betartását előírja. A házirendet a Telephely minden közösségi helységében, veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni.
- A Rendezvény rendezőjével és biztonsági őrökkel az intézmény bejárása és Tűzvédelmi szabályzat ismertetésre kerül, amely a telephelyvezető feladata.
- A belépőjegyes, nagy létszámú rendezvény esetében a rendezvényszervező a vonatkozó szabályzóknak megfelelő létszámban biztosítja a rendezők jelenlétét. (rendelkezés hiányában **1 rendezőt** kell biztosítani **200 főként**.) Tűzriadó esetén a rendezők tájékoztatást, segítséget nyújtanak a kimenekülés biztonságos lebonyolításában, a pánik elkerülésében.

**Eseti tűzvédelmi szabályok** sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával:

- a tűzszakaszokat, helységeket, veszélyességi övezeteket a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Attól eltérő tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni tilos!
- tűzveszélyt okozó berendezést, eszközt bevinni és használni tilos!
- közlekedő utakat, szabadon kell tartani, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad
- tűzoltó berendezéseknek mindig hozzáférhetőnek kell lenni, még ideiglenesen sem szabad azt eltorlaszolni
- vészkijáratokat és a vészkijáratokhoz vezető utakat tilos leszűkíteni, eltorlaszolni
- az ideiglenes létesítmények közötti közlekedő utak megfelelő szélességben kell kialakítani
- a berendezések áramellátását úgy kell kialakítani, hogy botlásveszélyt ne okozzon és a rendezvény résztvevői részére ne legyen elérhető.
- A menekülési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.

A szabályok betartásának ellenőrzése a rendezvény teljes időszakában a telephely vezető (vagy az általa írásban megbízott személy) feladata.

A kimenekülést a telephely kiürítését a tűzriadó tervben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani. A Telephely rendezvényszervezője, műszaki vezető és szükség esetén a tűzvédelmi megbízott a rendezvény rendezőjével egyeztet a tűzriadó terv szerinti megfelelő intézkedésekről.

### ***Szabadtéri rendezvények szervezése esetén:***

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések

láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen,

A jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200X600 mm kell hogy legyen,

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell,

A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges,

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével,

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

A rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen,

A menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. A rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett **200 fő résztvevőre 1 főt** kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felelős,

Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani,

Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Ha kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével,

Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m<sup>2</sup> területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

Szabadtéri rendezvényen

- a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34A teljesítményű,
- b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34A teljesítményű,
- c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m<sup>2</sup> után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az **útvonalak hossza ne haladja meg**

- a) a széksorok között haladva a 15 métert,
- b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
- c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
- d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt **tíz nappal azt tájékoztatás céljából** az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább **egy évig meg kell őriznie**.

### **Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei**

#### ***Oktatások rendje***

Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve területre történő áthelyezésekor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A vezérigazgató a telephely vezető kezdeményezésére köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa.

A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megtartani.

A munkába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni.

Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.

## ***A tűzvédelmi oktatások fő témakörei***

### **Általános oktatás**

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése.
- A Tűzvédelmi szabályzat előírásai.
- A telephely területének, használt anyagok, tevékenység tűzveszélyessége.
- A tűz keletkezésének lehetőségei.
- A megelőző tűzvédelmi előírások, tilalmak, betartásának fontossága
- A megelőző tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök használata szakszerű kezelésének szabályai.
- A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek.
- A tűz esetén követendő magatartás.
- A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazása.
- A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük.
- Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan.
- Menekülés szervezett formában történő végrehajtása
- A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

### **A dolgozók tűzvédelmi oktatása**

Alapvető feltétel, hogy a dolgozók megismerjék a tűzoltás szabályait, azokat a gyakorlatban is alkalmazni, valamint az eszközöket használni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozók a munkakörükből, a telephely használatából eredő, tűzveszélyes anyagok tárolásából eredő tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek.

Az intézményben minden dolgozót a munkakörének megfelelő általános és speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, mely magában foglalja az elméleti és gyakorlati oktatást is.

### **Újfelvételes dolgozók oktatása**

Munkába állás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást.

Az oktatás megtartásáért az igazgató a felelős.

Az oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik:

- a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába,
- b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak,
- c) az intézményen belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak,
- d) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,
- e) ha a tűzvédelmi hatóság, vagy a tűzvédelmi vezető azt elrendeli.

## Ismétlődő oktatás

Valamennyi dolgozót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességi osztálytól függően ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek gyakoriságát az intézmény vezetője határozza meg.

Oktatási periódus:

(Ez egy ajánlott oktatási periódus, amely az intézmény vezető döntésétől függően más gyakoriságú is lehet)

| Kockázati osztály | Oktatás időtartama | Gyakorisága |
|-------------------|--------------------|-------------|
| "MK, KK"          | 1,5 óra            | évenként    |
| "NAK, AK"         | 1 óra              | évenként    |

Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért az igazgató a felelős.

### Az oktatás megtörténtének dokumentálása:

Az oktatásról Tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni.

## Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai

Az intézmény vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy az intézménnyel kapcsolatba kerülő külső munkavállalók – a rájuk vonatkozó mértékben – a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerjék.

A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladata a szükséges tűzoltó eszközök biztosítása.

A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.

Az építési, szerelési területté nyilvánítást az intézmény ügyvezető igazgatója határozza meg.

Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók saját vezetőjük irányítása mellett is csak a telephely ügyvezető igazgatója, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát.

A tűzvédelmi megbízott ellenőrzi a külső munkavállalók tűzvédelmi tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tesz.

## Tűzvesélyességi osztályok, kockázati besorolás

### Általános rendelkezések

*alapterület:* a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület,  
*alaprendeltetés:* a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet

- a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
- e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

*közösségi rendeltetés:* lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés,

*létesítmény:* az egy telken álló építmények és szabadterek összessége,

*robbanásveszélyes állapot:* a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,

*szabadtéri rendezvény területe:* természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körül határolással közre zárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület,

*szabadtéri rendezvény:* az 1000 főt vagy az 5000 m<sup>2</sup> területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket,

*tűzvesélyességi osztály:* az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,

*tűzveszélyes tevékenység:* az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,

*üzembe helyező mérnök:* a megrendelő által megbízott, a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés üzembe helyezésének végrehajtásáért és az üzembe helyezéssel kapcsolatos szemrevételezés, ellenőrzés, üzemi próba elvégzéséért és a berendezés megfelelőségének értékeléséért felelős, jogszabályban meghatározottak szerint a tűzjelző berendezés, a tűzoltó berendezés tervezésére képesített személy,

*üzemeltető:* a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,

*üzemeltetői ellenőrzés:* az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,

*üzemeltetői ellenőrzést végző személy:* az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,

***Tűzveszélyességi osztályok:***

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiailag instabil gáz,

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az éghető gáz,

cb) az éghető gőz, köd,

cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,

cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

### **Mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartoznak**

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

- aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,
- ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,
- ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,
- ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
- ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
- af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
- ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
- ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

- ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
- bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint
- bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

- ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,
- cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
- ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
- cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

### **Nem tűzveszélyes osztályba tartozik**

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékeltén tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

*Telephely rendeltetés meghatározás:*

*alaprendeltetés:* a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet

b) **közösségi alaprendeltetés:** közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

d) **tárolási alaprendeltetés:** tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

e) **vegyes alaprendeltetés:** eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

*közösségi rendeltetés:* lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés,

*létesítmény:* az egy telken álló építmények és szabadterek összessége,

*szabadtéri rendezvény területe:* természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület,

*szabadtéri rendezvény:* az 1000 főt vagy az 5000 m<sup>2</sup> területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket,

*tűzveszélyességi osztály:* az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,

*tűzveszélyes tevékenység:* az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,

*üzemeltető:* a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,

*üzemeltetői ellenőrzés:* az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,

*üzemeltetői ellenőrzést végző személy:* az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,

**A Sportkastély kockázati osztályba sorolása<sup>1</sup>:** A telephely közösségi alaprendeltetésű, sportlétesítmény.

**A szálló, mint kockázati egység kockázati osztálya:**

Kockázati egység: Sport célú épület

<sup>1</sup> A rendeltetismódosításáig illetve teljes felújításig a vonatkozó rendelet értelmében nem szükséges a kockázati besorolás, a telephely várható mértékadó kockázati osztálya

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága: >14,00 m. A kockázati egység kockázata: NAK

A szálló kockázati egység legnagyobb befogadó-képessége (fő): 1680 fő: A kockázati egység kockázata **MK**

A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek. A kockázati egység kockázata NAK

A fentiek alapján a kockázati egység kockázati osztálya: MK

### **A létesítmény felújítása során az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:**

#### **Sportrendeltetés esetén:**

Sportrendeltetésű helyiség esetén a nézőtér:

a) falburkolata és belső oldali hő- és hangszigetelése KK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú,

b) mennyezetburkolata KK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú és

c) padlóburkolata KK és MK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén legalább B<sub>fl</sub>-s1 tűzvédelmi osztályú legyen.

### **Az egyes helyiségekre vonatkozó eseti használati szabályok, előírások.**

*A létesítmény területén lévő helyiségeket csak az eredeti funkciójuknak megfelelő célra lehet használni. Bármilyen módosítás – ide tartozik a helyiségek kiosztásának megváltoztatása is – a tárgyban illetékes hatóságok (pl.: építési; tűzvédelmi) engedélyével lehetséges.*

#### *Irodákra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A helyhez kötött berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.
- A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszoló TILOS!
- Az iratanyagokat – kivéve a napi munkavégzéshez szükségeseket – csak az irattároló szekrényben szabad tárolni.
- A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható.
- Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó gépek, felszerelések, berendezések használhatók, azok kezelési útmutatásában előírtak megtartása mellett.
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiségből történő eltávozás előtt azokat a berendezéseket, amelyek működése nem szükséges, áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni.
- A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell.

#### *Folyosókra, közlekedőkre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolója, még átmenetileg is TILOS!
- A területen gépek, berendezések elhelyezése Tilos!
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell.

### *A büfé és vendégforgalmi területekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak figyelembevételével ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét!
- A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS!
- A homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS!
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell.
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!
- A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható.

### *Tárolókra, raktárakra, vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A tároló állványokat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.
- Az állványok között anyagokat tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiségből történő eltávozás előtt azokat a berendezéseket, amelyek működése nem szükséges, áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni.
- A fatárolóban az ömlesztett tárolás megengedett, az ablakokat lezárni nem szabad.
- A területeken dohányozni tilos. A tilalmat megfelelő piktogrammal jelölni kell.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- A helyiségből, a szabadtervből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül
  - a) parkolóállásonként és
  - b) tárolóhelyiségenkéntlegfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.
- Az előzőektől eltérő gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – nem tárolható.
- Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy a 235. § (2) bekezdés szerinti szekrényben kell tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter ürtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
  - a) legfeljebb 1 liter ürtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m<sup>3</sup> mennyiségű felitató anyagot,

b) 1 litert meghaladó ürtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m<sup>3</sup> mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

- 4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és legalább 0,05 m<sup>3</sup> mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani.
- Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.

#### *Vizesblokkokra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A helyiségekben a különféle anyagok tárolása még ideiglenesen is TILOS!
- A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell.
- A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!

#### *A kazánházra, kazánok környezetére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A gázfogyasztó berendezés kezelésével csak olyan személy bízható meg, aki 18. életévét betöltötte, a készülék kezelésére vonatkozó ismereteket elsajátította.
- A kazánház területén tűzveszélyes folyadékot és éghető anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni.
- A kazánházban ki kell függeszteni a tüzelő berendezés kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó utasítást. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, köteleességét, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét.
- A kazánház terében a kazán teljesítménye alapján el kell helyezni 2 db 55A; 233B; C tűzoltó készüléket kell elhelyezni

#### *A konyhai területeire vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A villamos berendezések használata közben azok kapcsolóit, vezetékeit csak száraz kézzel szabad megfogni.
- Elektromos gépek üzembiztonságáról használat előtt meg kell győződni.
- Gépek, berendezések meghibásodását azonnal jelenteni kell a vezetőnek. Elektromos szakipari munkát csak villanyszerelő végezhet.
- Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!
- Gázvezetékre terhet ráhelyezni nem szabad, ezen vezetékeket meg kell jelölni.
- A földgázzal üzemelő berendezéseket a főzés ill. melegítés után el kell zárni.
- A közlekedő utakat, kijáratokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Munka befejezése után az elektromos készülékek, berendezések kezelői kötelesek gondoskodni azok feszültségmentesítéséről.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

#### *A Sportpálya területére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak figyelembevételével ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét!
- A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS!
- A zárt téri pálya esetén a homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS!
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a sportesemény befejeztével gondoskodni kell.

- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- Zárt helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! Szabad téren a kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett a dohányzás.
- A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható.

#### *A vendégforgalmi területekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak figyelembevételével ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét!
- A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS!
- A homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS!
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell.
- Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!
- A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható.

#### *Szabadtér, udvar, parkoló •*

- A parkolás során a közlekedési utak, menekülési útvonalak szabadon tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni – úgy, hogy a menekülés lehetőségét akadályozza – még átmenetileg sem szabad.
- A földfeletti tűzcsapokat vízvételre használni, eltorlaszolni szigorúan tilos!
- A parkoló területén a dohányzás csak az erre kijelölt helyen történhet.
- Nem parkolás céljából igénybe vett területként külön hozzájárulás szükséges, pl. a tárolás engedélyhez kötött.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak engedéllyel és alkalmilag lehet végezni az engedélyben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásával.
- A parkolóhelyen tűzveszélyes anyagot tárolni, vagy átfejtéseket, tankolást végezni tilos!
- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemeltető, illetve a jármű vezetője a felelős

#### *Dohányzásra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok*

- Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Az épületben csak a kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás.
- Dohányozni nem szabad az „robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyagok veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

**A telephely dolgozói, látogatók, vendégek szolgáltatást igénybevevők részére tilos épületen belül dohányozni, részükre dohányzásra kijelölt hely a telephelyen az épületek bejárat előtti területei.**

#### *Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások*

Jelen fejezet a 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt használati szabályokat is tartalmazza, tiltó formában. Az itt nem szabályozott esetekre a fenti rendelet előírásainak maradéktalan betartása kötelező.

- Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- A „robbanásveszélyes” osztályba tartozó folyadékot (pl.: lakkok) alkalmoszerűen (pl.: felújítás) csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A munkahelyeken a fővonalú telefonkészülékek mellett a tűzoltóság (105), mentők (104) a rendőrség (107) és az általános segélyhívó (112) hívószámait el kell helyezni.
- A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.
- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat. (pl.: dohányzás irodákban; stb.)
- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- Az épület tetőtérében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A lámpatesteket állandóan védőburkolattal kell használni. Éghető díszítő anyagokat a világítótestekre elhelyezni tilos.
- A villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a berendezés üzemszerű használata, vagy meghibásodása folytán bekövetkező túlmelegedése, vagy villamos íve ne okozzon tüzet. (hőszigetelő alátét alkalmazása, éghető anyagtól a készüléken feltüntetett biztonsági távolság tartása).
- Az épületben, illetőleg helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes cselekményt végezni, amely az épület, illetőleg helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Az épületben Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható.

- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni
- Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni
- A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző(szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.
- A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.
- A szabadban tüzet gyűjteni, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. (helyi rendelet által szabályozottak figyelembe vétele mellett)
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

### **Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, egyeztetésre jogosult személyek felsorolása.**

Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzveszélyes tevékenységnek minősül: a hegesztés, a forrasztás, az olvadékok (pl. bitumen) melegítése, a fémek hő- és szikraképződéssel járó megmunkálása.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.

A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalomszerű.

Állandó tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak az előzetes, írásban megfogalmazott feltételek alapján szabad végezni, a feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a létesítmény tűzvédelmi megbízottal egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélynek a következőket kell tartalmaznia:

- a tevékenység végzésének helyét, idejét;
- a munka részletes leírását;
- a munkát végző nevét, szakvizsga és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát;
- a készenlétben tartandó tűzoltó felszerelések, tűzoltó készülékek felsorolását, típusát;
- a felügyeletre vonatkozó előírásokat.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott írásbeli engedélyt mindig be kell mutatni annak a munkahely szerinti tűzvédelemért felelős megbízottnak, (bérlő képviselője) akinek a területén történik a munkavégzés. Szükség esetén az engedélyt a helyi sajátosságoknak megfelelően ki kell egészíteni.

Külső vállalat részéről történő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozókkal ismertetni kell:

- a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a szükséges mértékig,
- a tűzjelzés lehetőségét és módját,
- a munkaterületen számba jöhető, előforduló anyagok tűzveszélyes jellemzőit,
- a közmű nyitó- és zárószerkezeteinek helyét,
- a villamos berendezések leválasztó kapcsolóinak helyét,
- a kiürítési és menekülési lehetőséget, a vészkijáratokat.

A munkavégzésre csak kifogástalan berendezés, eszköz használható. Az esetleg keletkező tűz oltására az engedélyben meghatározott tűzoltó felszerelést kell készenlétben tartani.

Tűzveszélyes környezetben végzett tevékenység végzéséhez – munkakezdéstől a befejezésig – a munkahely szerinti vezető, tűzvédelmi megbízott köteles felügyeletet – szükség esetén műszeres felügyeletet is – biztosítani.

Amennyiben a munkát végző személy az engedélyben foglalt előírásokat nem tartja be, úgy őt a munkavégzés alól azonnali hatállyal fel kell menteni, illetve el kell tiltani.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A munkát végző személy a munka befejezésekor köteles a helyszínt átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tűz keletkezéséhez vezethet. A munka befejezését a munkát végző köteles a munkaterület szerint illetékes vezetőnek, tűzvédelmi megbízottnak és munkavégzésre engedélyt kiadónak bejelenteni.

Az engedélyt kettő példányban kell kitölteni. Első példánya a munkát elrendelőnél, második példánya a munkavégzőnél marad. Az iratokat egy évig kell megőrizni.



### ***Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai a Pestszentimrei Sportkastélyban:***

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a telephely vezetőjének vagy megbízottjának előzetes írásbeli engedélyében meghatározott feltételek alapján szabad.

Az engedély kiadója felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz keletkezése biztonsággal megelőzhető legyen.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a telephely ügyvezető igazgatójával vagy megbízottjával egyeztetni kell.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a tevékenység helyét, időpontját,
- leírását,
- a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
- valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezésig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

### ***Raktározás és tárolás tűzvédelmi szabályai***

Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Az éghető anyag tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető anyagtól mentes területet célszerű tartani.

Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a vonatkozó műszaki követelményekben előírtakat kell alkalmazni.

Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, az azok létrehozásához szükséges anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve tűz kiinduló forrásává ne váljanak.

Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az iratokat polcokon, iratszekrényben kell elhelyezni.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadterén vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

## **Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok**

### ***Tűzelő- és fűtőberendezések***

A telephely fűtését a falikazán biztosítja, mely külön helyiségben található. Meghibásodás esetén értesítendő a telephely vezető ill. karbantartó.

Nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – helyiségében nem helyezhető el robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok.

Technológiai tűzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

### ***Szellőztetés***

Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.

A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

### ***Világító berendezések tűzvédelmi követelményei***

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalaik időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni.

A nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, szabadterén és építményben, továbbá ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági és irányfényvilágítást kell létesíteni.

A telephely világító és villamos berendezései az MSZ 1600 szabványsorozatnak valamint az OTSZ vonatkozó előírásai alapján lett kialakítva.

A telephely menekülési útvonalaikat valamint a kijáratokat utánvilágító táblákkal kell jelölni.

A világító és villamos berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

### ***Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei***

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (füstmentes lépcsőház gépészete, hő- és füstelvezető berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell biztosítani.

A tűzvédelmi célú gépészeti berendezések energiaellátását biztosító villamos kábelek működőképességét az adott gépészeti berendezésre előírt kötelező működési időtartamig biztosítani kell.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Villamos berendezés szerelését, javítását csak vizsgázott szakemberrel szabad végeztetni.

Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.

A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat és a környezetében tüzet okozhat.

Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva

### ***A csatornahálózat tűzvédelmi követelményei***

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani.

A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell üzemeltetni.

### ***Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei***

Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

A pincszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m<sup>2</sup>-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Az épületek **menekülésre számításba vett közlekedőin**, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és **tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el**. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.

A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

**Tömegtartózkodásra szolgáló** vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben **égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok** vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

**Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.**

### ***Kiürítésre igénybevett útvonalak***

Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.

Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a tetőfödémre, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe kell biztosítani.

A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - jogszabályba foglalt számítás alapján kell méretezni.

## **A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok**

### ***Hő- és füstelvezetés***

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

A feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

Az építmények esetén ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság - a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében- előírja, a tüzesetek során keletkező hő- és füstelvezetésről gondoskodni kell.

A hő- és füstelvezetést jogszabály, ennek hiányában a tűzvédelmi szakhatóság előírása szerint kell kialakítani.

A hő- és füstelvezető és légutánpótlást biztosító rendszert a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell ellenőrizni, karbantartani.

Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, ha annak működése a tűz idején biztosítható, és kielégíti a hő- és füstelvezető berendezéssel szemben támasztott követelményeket.

### ***Hő és füstelvezetés a sportcsarnokban***

**A sportcsarnokban füst és hő elvezető kupola került kiépítésre.**

**A küzdőtér két füstszakaszra van bontva** úgy, hogy a küzdőtér felező vonalában kötényfal került beépítésre, küzdőtérbe valóbenyúlása 1.0 m.

**A tűzjelző hálózat tűz esetén automatikusan működteti a füst és hő elvezető kupolák nyitását, de biztosított a kézi irányítás is.**

Földszinten a szabadba nyíló ajtók megfelelnek a hatásos nyílásfelületnek

Az F. 044 közlekedő küzdőtér, edzőterem és büfé előtér felőli kétszárnyú ajtóit L4 légzárású kivitelben készülték.

### ***Tűzjelző és -oltó berendezés***

A tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezés létesítésére vagy átalakítására műszaki tervdokumentációt kell készíteni és azt, valamint a telepítést követően a berendezések használatbavételét, bővítését és egyéb módosítását a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.

Tűzvédelmi berendezés tervezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartott, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.

A létesített tűzjelző és/vagy oltóberendezés feleljen meg az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok előírásainak.

A beépített tűzjelző és oltóberendezés szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,

b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy

c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).

A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

#### **A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell**

a) a berendezés üzemképes állapotát,

b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,

c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,

d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,

e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és

f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt **legalább 5 munkanappal** írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást **haladéktalanul** telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzembentartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott **érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha**

a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,

b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,

c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és

d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.

A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.

A tűz- és hibaátjelzést fogadó **központ helyiségében hozzáférhető helyen** kell tartani

a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat másolatát,

b) a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és

c) a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.

**A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani**

a) a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését,

b) a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület – föld feletti, föld alatti – szintszámát,

c) az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp,

d) a közműelzárók – így különösen gáz, víz, elektromos, távhő – helyét,

e) a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,

f) a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és

g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események – mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás – elfogadható számát és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül – a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell megvalósítani.

**Tűzoltó készüléket az oltóanyag egység figyelembe vételével kell készenlétben tartani**

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben

d) a tűzvédelmi hatóság előírhatja.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

**A sportcsarnokban beépített hő és füstérzékelő tűzjelző berendezés van kiépítve amely a tűzoltóságra és a portán riaszt.**

**Portán került elhelyezésre a riasztó esemény naplója és kezelési és karbantartási utasítása.** Kézi tűz jelzést adók elhelyezkedése: pánikzárás ajtóknál, emeleten 6db, közvetítő fülkénél 2db ,büfé előtér 2db, menekülő lépcsőknél 2db.

**Riasztás után a tűzriadó terv előírásai szerint kell eljárni .**

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűz észlelésére és jelzésére szolgáló szabványos tűzjelző berendezést kell létesíteni az olyan helyiségben, építményben, ahol azt a személyek biztonsága a tűz- vagy robbanásveszély, a különleges rendeltetés vagy érték indokoltá teszik.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

**A kézi tűzoltó készülékekről és a tűzcsapokról „Tűzvédelmi üzemeltetési napló” elnevezésű nyilvántartást kell vezetni.**

Az üzemeltetési naplóban fel kell tüntetni:

- a karbantartó nevét,
- az ellenőrzést végző nevét,
- a tűzoltó-készülék és tűzcsap elhelyezésének helyét, fajtáját, szabványszámát,
- az ellenőrzés időpontját, a végzett munka rövid leírását.

**Az intézményben a kézi tűzoltó-készülékek ellenőrzését külső vállalkozó erre feljogosított, vizsgával rendelkező dolgozója végezheti.**

A tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzéséről, karbantartásáról az igazgató köteles gondoskodni.

A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről.

A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

**Tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége!**

Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal:

- pontos címet,
- mi ég, milyen terjedelemben,
- fennáll-e emberi élet veszélye,
- mi van veszélyeztetve,
- ki jelezte a tüzet, telefonszám,
- továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett kérdésekre.

***Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások***

A sportcsarnokban menekülési útvonalak, jelző, figyelmeztető, tiltótáblák megfelelő elhelyezése megtörtént.

A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. Az épületek villamos főelosztó helyiségeinek bejáratánál „Villamos főelosztó tér”, „Épület áramtalanító főkapcsoló” feliratot kell elhelyezni.

## Tűzoltó készüléket az oltóanyag egység figyelembe vételével kell készenlétben tartani

|    | A                                                                      | B                    | C                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m <sup>2</sup> | Általános esetben OE | Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag tárolása esetén OE |
| 2  | 50                                                                     | 2                    | 6                                                               |
| 3  | 100                                                                    | 3                    | 9                                                               |
| 4  | 200                                                                    | 4                    | 12                                                              |
| 5  | 300                                                                    | 5                    | 15                                                              |
| 6  | 400                                                                    | 6                    | 18                                                              |
| 7  | 500                                                                    | 7                    | 21                                                              |
| 8  | 600                                                                    | 8                    | 24                                                              |
| 9  | 700                                                                    | 9                    | 27                                                              |
| 10 | 800                                                                    | 10                   | 30                                                              |
| 11 | 900                                                                    | 11                   | 33                                                              |
| 12 | 1000                                                                   | 12                   | 36                                                              |
| 13 | minden további 250                                                     | +2                   | +6                                                              |

### Záró rendelkezések

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba, ezzel egy időben a korábban készült tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

Jelen szabályzat minden érintett részére elérhető.

A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról gondoskodni kell.

A szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra nézve kötelező.

A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását a vezérigazgató vagy tűzvédelmi megbízottja gyakorolja.

1. sz. melléklet

## **Tűzriadó Terv, kiűritési terv**

### **1. Tűzjelzés módja:**

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles:

- Élőszóval vagy a tűzjelző kézi jelzésadójának működtetésével a környezetét riasztani (tűzilárma Tűz van! Tűz van!)
- Értesíteni a létesítmény üzemeltetését végző személyeket.
- Telefonon bejelenteni a tűzoltóságnak a **105**-ös telefonszámon.

### **2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje.**

#### **A riasztási rend meghatározása során a legegyszerűbb sorrendet kell választani.**

##### *1. Élőszóval a környezetét riasztani (tűzilárma Tűz van! Tűz van!)*

A tüzet észlelő személy haladéktalanul köteles értesíteni az intézkedésre jogosultakat. Intézkedésre jogosult személyek (sorrendnek megfelelően): telephely-vezető vagy rendezvényszervező (Szabó Renáta: 30/5831301), szakalkalmazottak, karbantartó.

Az intézkedő személy gondoskodik:

- o A riasztójelzés leadásáról
- o A tüzet „tűz van” kiáltással jelezzük. Az adminisztrátor gondoskodik a kapu kinyitásáról, az épület áramtalanításáról, a gázcsap elzárásáról.
- o A szakalkalmazottak azonnal sorakoztatják a felügyeletük alatt álló gyerekeket és a helyiséget a legrövidebb időn belül elhagyják a kijelölt menekülési útvonalon keresztül. A menekülési útvonalat minden teremben felirat jelzi.
- o A tűzriadó lefújásáig az érintettek csak a kijelölt helyen tartózkodhatnak.

##### *2. Telefonon bejelenteni a tűzoltóságnak a **105**-ös telefonszámon, az alábbi adatok megadásával:*

- **hol van a tűz (a káreset pontos helye: település, utca, házszám épület, emelet, ajtó; épület, helyiség rendeltetése)**
- **mi ég (pl: folyadék, faanyag, stb.)**
- **emberi élet van-e veszélyben (tartózkodnak-e az épületben)**
- **mi van veszélyben (pl: tűzveszélyes folyadékok, gépek, berendezések)**
- **milyen intézkedést foganatosítottak (pl. tűzoltás megkezdése, áramtalanítás, gázcsapok elzárása, stb.)**
- **mondja be a nevét és a távbeszélő készülék hívószámát, amelyről a tüzesetet jelzi.**

##### *3. A telephely vezetőjének vagy a rendezvényszervezőnek értesítése (Szabó Renáta: 30/5831301)*

##### *4. Szükség esetén a mentők kihívása a **104**-es telefonszámon*

Az intézmény dolgozóinak elsőrendű kötelessége a *gyermekek biztonságba helyezése*. Ha ezt megtették törekedniük kell a nélkülözhetetlen iratokat magukhoz venni – szükség esetén – kötelesek, az esetleges helyiség-kiűritésnél, oltásnál a szükségekhez mérten közreműködni, a tűzoltók, mentők munkáját segíteni. A kiérkező tűzoltókat - kérésre - haladéktalanul tájékoztatni kell a fő közmű elzáró eszközökről. A tűzriadó lefújására a kivonult tűzoltó egység

parancsnoka adhat engedélyt. A riadó lefűjását az engedély alapján és az intézményvezető rendelheti el a tűzvédelmi megbízott tanácsa alapján.

### **3. A létesítmény elhagyásának rendje.**

A létesítményt a Főbejáraton és az oldalsó bejáratokon keresztül kell elhagyni.

A PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY területén a hő és füstérzékelő riasztó berendezés van.

A riasztás tűzi lármával történik, amely az épületben tartózkodók felé jelzi, hogy tűz van és felszólítja őket az épület elhagyására.

Az épület **kiürítését** és elhagyását a menekülési útvonalakat **jelző táblák** és **irányjelek** teszik biztonságossá. A vészkijáratú ajtók nyitva tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Kerekesszékekkel bent tartózkodók a **biztonsági szolgálat** támogatásával jutnak el a szabadba.

### **4. Munkavállalók tűzeseti feladatai.**

#### **Munkavállalók:**

- Az épületben tartózkodó személyek elsődleges feladata a tűz észlelése esetén a jelzés megtétele az 2. pontban foglaltak szerint.
- A tőle elvárható módon a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel.
- Folyamatosan kísérik figyelemmel a területükön tartózkodó személyek létszámát, a kiürítés biztonságos, minden személy által történő végrehajtását. Az eltávozás során és után tartanak létszámmellenőrzést, az esetlegesen benttartózkodók felderítésére. FIGYELEM! A legkisebb gyanút, hogy a területükön személyek tartózkodhatnak, haladéktalanul jelezzék a kiérkező tűzoltóegységnek. A tűzzel érintett területre visszamenni csak a tűzoltásvezető személyes utasítására lehet.
- Esetleges áramtalanítás, közmű elzárás elvégzése.
- A terület elhagyása a menekülés, vagy alternatív menekülési útvonalakon. A menekülési útvonalat felirat jelzi.
  - Tűzoltásvezető (Tűzoltóság tagja) utasítása alapján az általa meghatározott feladatok végrehajtása.

#### **A Pestszentimrei Sportkastély üzemeltető szolgálat tagjainak feladatai:**

A portás vagy a telephely biztonsági őre miután meggyőződött, hogy a riasztás nem téves, közművek lekapcsolása :

- 1) Szükség szerint áramtalanítás
- 2) Szükség szerint gázfőelzáró elzárása
- 3) Ha jelzés nélküli tüzesetet észlel a következő a teendő

a) Tűzi lármával riasztja a veszélyeztetett területen lévőket és megkezdheti a kiürítést  
A tűzoltóság értesítése után értesíti közvetlen vezetőjét, majd a tűzvédelmi megbízottat.

Telefon: 06- 30/577-1059

A tűz észlelésekor a telephely biztonsági őre ill. a dolgozók a helyszínen lévő tűzoltó készülékekkel, poroltóval (áramtalanítást követően a tűzcsapok és szerelvényeik segítségével) kíséreljék meg, különösen a még kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű a tűz oltását. Rendezvénykor a riasztást kapott **portás** a **rendezőkkel** és **biztonsági őrrel** közösen intézkedik a telephely szervezett **kiürítéséről**.

Az elsősegélynyújtás megszervezése és orvos biztosítása a rendezvény rendezőjének a feladata. Felszerelt orvosi szoba van az uszodában.

A helyszínre kivonuló tűzoltókat tájékoztatnia kell a portásnak vagy a biztonsági őrnek és át kell adni az épület tűzriadó tervét és alaprajzát.

#### A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatok:

- a tűzvédelmi szabályzat és a mellékletét képező tűzriadó terv előkészítése a kiérkező tűzoltóegység részére,
- a tűzoltó gépjárművek szabad mozgásának biztosítása (a parkoló, akadályoztató járművek tulajdonosainak értesítése),

A tűzoltók megérkezését követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltás vezetőjének összes utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni.

(A Tűzriadó terv részét kell, hogy képezze a telephely alaprajza, melyen az alábbiakat kell bejelölni:

- a menekülési útvonalat,
- az oltóvízcsapot,
- a tűzcsapot,
- a tűzoltó készülékek helyét,
- a gázelzárót,
- a fő áramtalanítót,
- kézi tűzjelzők
- gázfogadó

#### **5. Főbb veszélyforrások, védekezési szabályok.**

- A létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet állandó jelleggel nem, csak meghatározott feltételek betartásával alkalmasszerűen végeznek.
- A téli időszakban a fatüzelésű és gázüzemű kazán használata esetén be kell tartani a kezelési utasításában előírtakat.
- Az épületben nincs tárolva, állandó jelleggel nincs használatban tűzveszélyes (éghető anyagtöltésű) gázpalack, amely veszélyeztetné, a bent tartózkodók, menekülő személyek biztonságát.

#### **6. Alaprajzok, tűzvédelmi berendezések, elzárók.**

- A csatolt alaprajzok ezen adatokat tartalmazzák.

#### **7. Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása**


- A gyakorlás évente kell végrehajtani a lehető legtöbb személy bevonásával.
- Tényéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az időpontot, helyet, résztvevők számát, tett intézkedéseket (tűzjelzés módja, tűzvédelmi berendezések működtetése, megfelelősége stb.) feladatok végrehajtásának megfelelőségét, kiürítés időtartamát, szükséges intézkedéseket, aláírásokat.
- **A PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY-ban esetenkénti szabadtéri rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás, vásár, bemutató, kiállítás stb.)** a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni a rendezvény időpontja előtt 10 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.

#### **A kiürítés számítása**


***Kiürítés számítása:***

A kiürítés számítás alapját Sportkastély építési engedélyezési tervdokumentációjában szereplő és elfogadott II. javított tűzvédelmi műszaki leírás valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Délpesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 349-16/2012 DP számú ügyirata alapján az emelet vonatkozásában 1030 fő, míg a küzdőtéren 650 fő egyidejű tartózkodása biztonságos.

## Kiürítési, mentési, menekülési útvonalak a földszinten. Tűzvédelmi berendezések, eszközök.

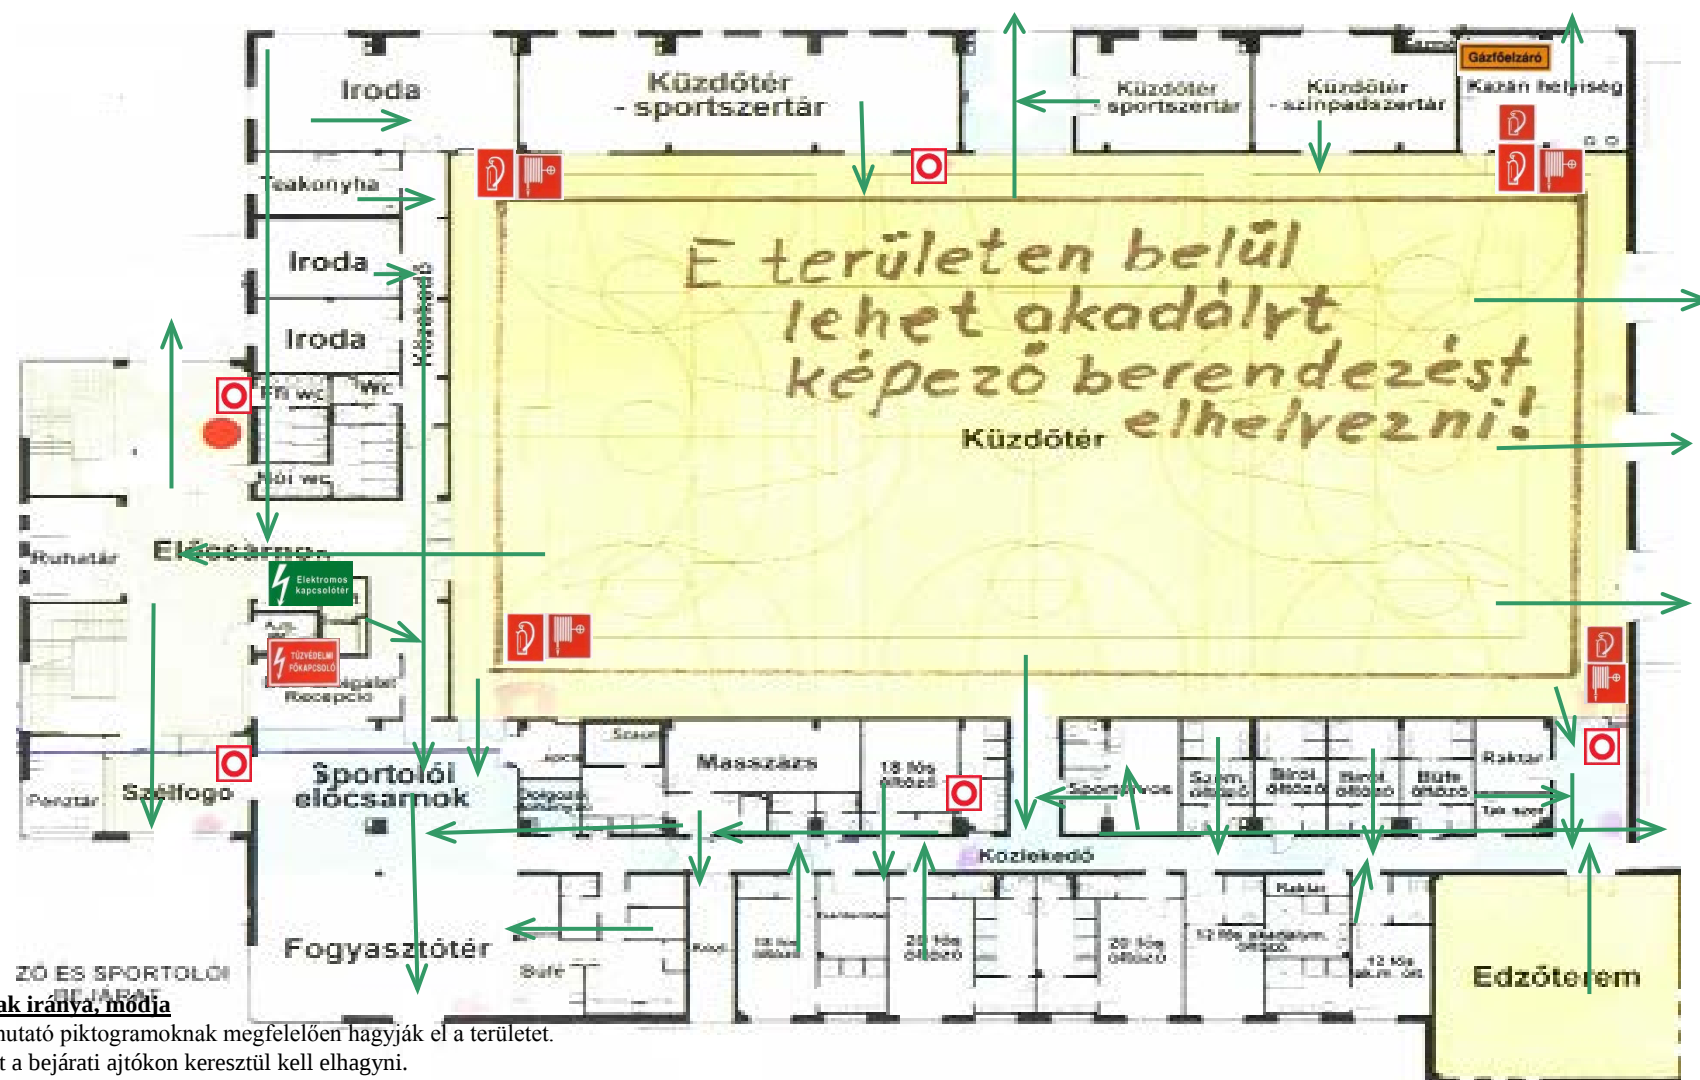

## Kiürítési, mentési, menekülési útvonalak az emeleten. Tűzvédelmi berendezések, eszközök.

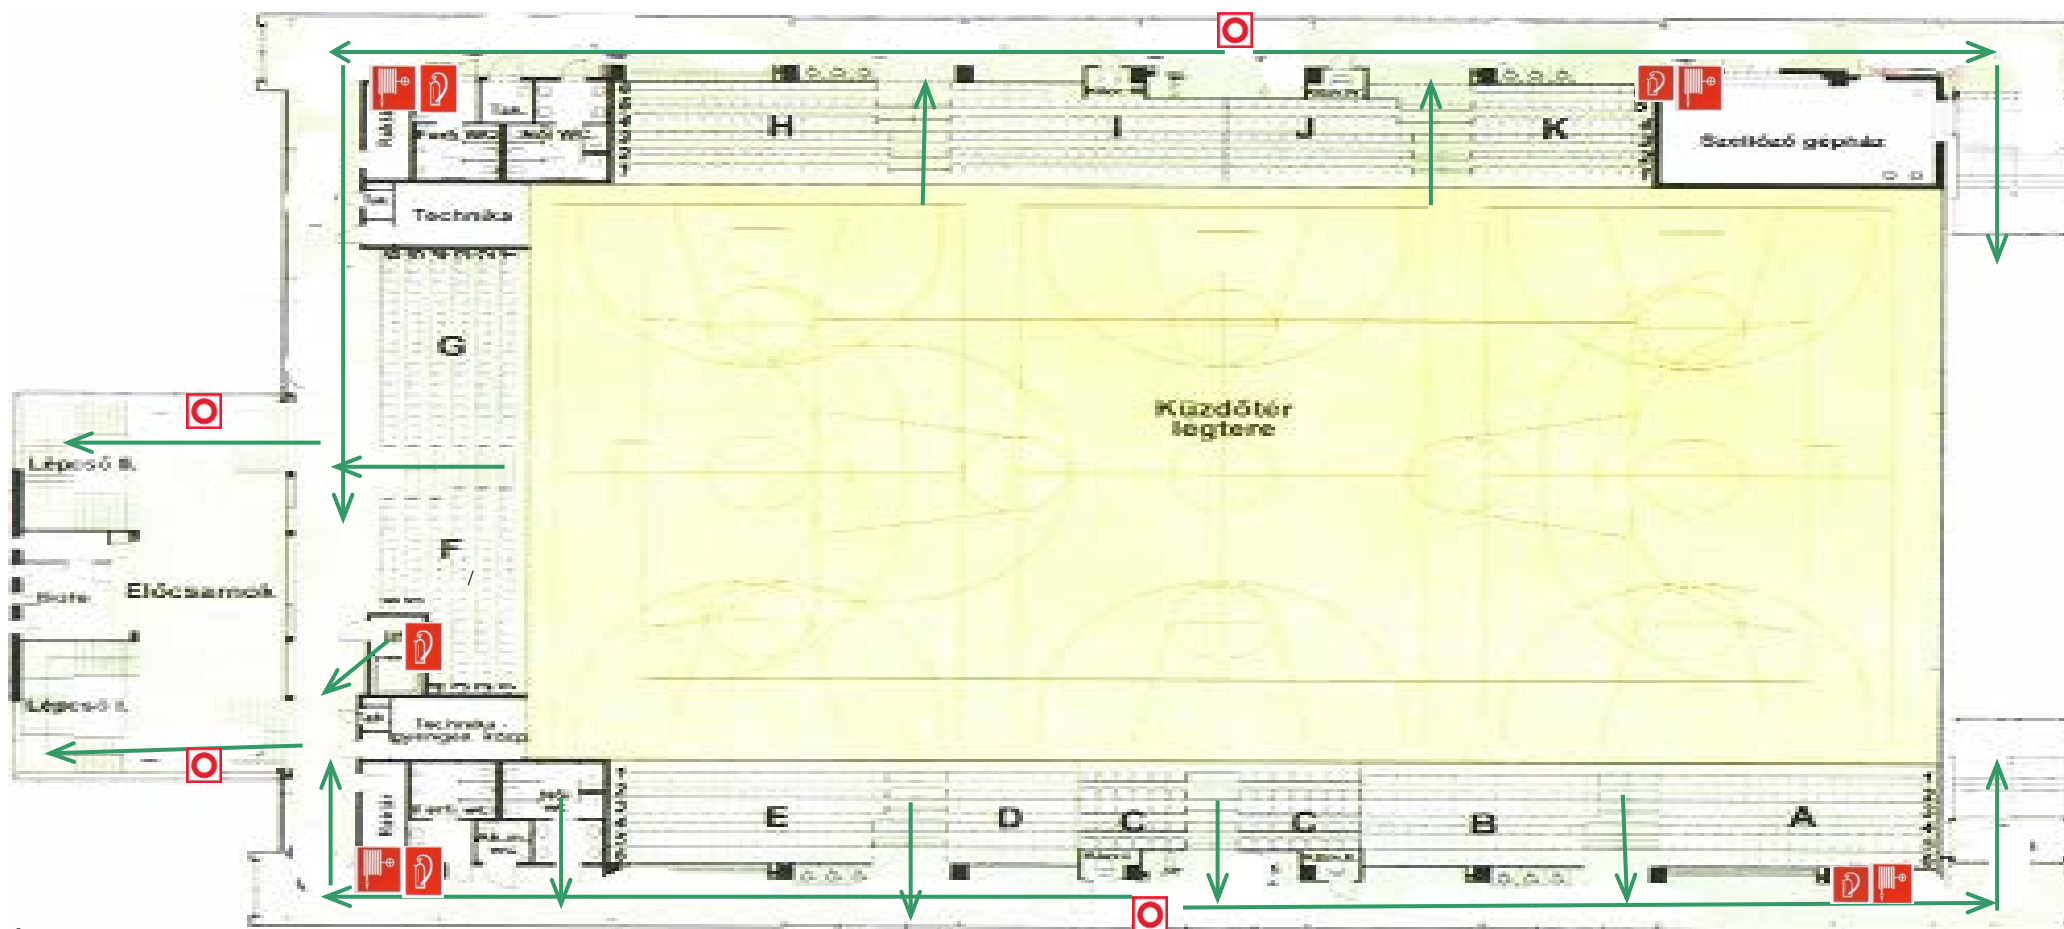

### Épület elhagyásának iránya, módja

- Az iránymutató piktogramoknak megfelelően hagyják el a területet.
- A területet a bejáratok ajtóin keresztül kell elhagyni.

### Jelmagyarázat:

Ön itt áll: Fali Tűzcsep: Tűzoltó készülék: elektromos főkapcsoló: Elektromos kapcsolóter: kézi tűzjelzésadó:

Tűzszakasz határ: Kiürítési útvonal: Vészkijárat: Gáz főelzáró: Gázfőelzáró

## Sportkastély mentési terve



### T E L E P H E L Y E K

**Műszaki és Városüzemeltetési divízió:** 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 **Intézmény-üzemeltetési divízió:** 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4801 **Vagyongazdálkodási divízió:** 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 **Sport, rendezvény és média divízió:** (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 **Park Uszoda:** 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 **Kastélydombi Uszoda:** 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 **Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum:** 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 **Pestszentimrei Sportkastély:** 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018 **Vilmos Endre Sportcentrum:** 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0600

2. sz. melléklet:

Tűzvédelmi jellegű felülvizsgálatok az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint

*VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.  
TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ  
„PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY” TELEPHELY*

## Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv

Az intézmény köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

| érintett műszaki megoldás                                                                                          | üzemeltetői ellenőrzés                           |                                           | időszakos felülvizsgálat                 |                                           | karbantartás                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                    | ciklusidő                                        | dokumentálás<br>szükségessége és<br>módja | ciklusidő                                | dokumentálás<br>szükségessége és<br>módja | ciklusidő                                                          | dokumentálás<br>szükségessége és módja |
| tűzoltó készülék                                                                                                   | <b>3 hónap</b><br>(+ 1 hét)                      | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | nincs követelmény                        |                                           | 12 hónap (+ 1<br>hónap),<br>5 év (+ 2 hónap),<br>10 év (+ 2 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás<br>kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz<br>oltóvízvezeték | <b>6 hónap</b><br>(+ 1 hét)                      | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 12 hónap (+ 1 hét)                       | Tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| beépített tűzjelző berendezés                                                                                      | <b>1 nap,<br/>1 hónap,<br/>3 hónap</b> (+ 1 hét) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 6 hónap (+ 1 hét),<br>12 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| beépített tűzoltó berendezés                                                                                       | <b>1 hét,<br/>1 hónap</b>                        | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 12 hónap (+ 1 hét)                       | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| tűz- és hibaátjelző berendezés                                                                                     | <b>1 nap</b>                                     | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 6 hónap (+ 1 hét)                        | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| tűzoltósági kulcsszéf                                                                                              | <b>1 nap</b>                                     | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 6 hónap (+ 1 hét)                        | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| tűzoltósági rádióerősítő                                                                                           | <b>nincs követelmény</b>                         | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 6 hónap (+ 1 hét)                        | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| evakuációs hangrendszer                                                                                            | <b>1 nap</b>                                     | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 6 hónap (+ 1 hét)                        | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| biztonsági világítás                                                                                               | <b>1 hónap</b>                                   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | 12 hónap (+ 1 hét)                       | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló          | Az időszakos<br>felülvizsgálattal                                  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                  |                    |                                  |                                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| tűzoltó felvonó                                                         |                                                                                                                                                                   | <b>3 hónap</b><br>(+ 1 hét)                                           | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hét) | Tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító<br>rendszer            |                                                                                                                                                                   | Minden rendezvény<br>előtt , de legalább <b>3<br/>hónap</b> (+ 1 hét) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| tűzgátló<br>lezárások                                                   | tűzgátló nyílászárók                                                                                                                                              | <b>1 hónap</b>                                                        | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
|                                                                         | tűzgátló záróelemek                                                                                                                                               | nincs követelmény                                                     |                                  | 6 hónap (+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| hő és füst<br>elleni védelem<br>megoldásai                              | füstelvezető, légpótló szerkezet<br>füstelszívó, légpótló ventilátor<br>füstmentesítő ventilátor<br>füstcsappantyú, zsalu<br>fűtgátló nyílászáró mobil füstkötény | <b>3 hónap</b><br>(+ 1 hét)                                           | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor                        |                                                                                                                                                                   | <b>1 hónap</b><br>(+ 3 nap)                                           | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor,<br>szünetmentes tápegység |                                                                                                                                                                   | <b>1 hónap</b><br>(+ 3 nap)                                           | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés és az ezekhez szorosan illeszkedő berendezések saját üzemeltetési naplóval rendelkeznek.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

- az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel, és ha jogszabály előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét,
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

**Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás**

- **kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,**
- **sértetlen állapotáról,**
- **észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,**
- **működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,**
- **működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és**
- **működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények**

**jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.**

## TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

### ..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A karbantartó személy(ek) neve:.....

| A tűzoltó készülék                      |                     |        |                |                 | Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma<br>(hónap, nap) |              |                  |                 | A karbantartás<br>dátuma (hónap, nap)<br>és fokozata (alap,<br>közép, teljes körű) | *Megjegyzés |
|-----------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sor-<br>száma                           | Készleteli<br>helye | Típusa | Gyári<br>száma | Gyártási<br>éve | I. negyedév                                      | II. negyed v | III.<br>negyedév | IV.<br>negyedév |                                                                                    |             |
| 1.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 2.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 3.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 4.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 5.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 6.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 7.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 8.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 9.                                      |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| 10.                                     |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |
| Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása: |                     |        |                |                 |                                                  |              |                  |                 |                                                                                    |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

## Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

| A tűzoltó készülék típusa                                 | Alap-karbantartás<br>(tűrés idő: 1 hónap) | Közép-karbantartás<br>(tűrés idő: 2 hónap) | Teljes körű karbantartás<br>(tűrés idő: 2 hónap) | A tűzoltó készülék<br>élettartama       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó | 1 év                                      | 5 és 15 év                                 | 10 év                                            | 20 év                                   |
| Törőszeges porral oltó                                    | 1 év                                      | 15 év                                      | 10 év                                            | 20 év                                   |
| Gázzal oltó                                               | 1 év                                      | -                                          | 10 év                                            | 20 év                                   |
| Valamennyi szén-dioxiddal oltó                            | 1 év                                      | -                                          | 10 év                                            | A vonatkozó műszaki követelmény szerint |

A készenléthben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- az előírt készenléti helyen van-e,
- rögzítése biztonságos-e,
- látható-e,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- használata nem ütközik-e akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- karbantartása esedékes-e,
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Ha a készenléthben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenléthben tartó gondoskodik a készenléthben tartott tűzoltó készülékeknek a táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újra töltéséről.

A ciklusidők számítása alapkARBANTARTÁS esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkARBANTARTÁS esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

## TŰZOLTÓ VÍZFORRÁS, NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚ, SZÁRAZ OLTÓVIZRENDSZER ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS ..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve és szakvizsga-bizonyítványának száma:.....

| A tűzoltó vízforrás                     |                  |        | A tömlő |                  | A vizsgálat dátuma (hónap, nap) |           |                 | Az éves felülvizsgálat és karbantartás |                 |
|-----------------------------------------|------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| Sor-száma                               | Készenléti helye | Típusa | Mérete  | Nyomás-próba éve | I. félév                        | II. félév | *Megállapításai | Dátuma (hónap, nap)                    | *Megállapításai |
| 1.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| 2.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| 3.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| 4.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| 5.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| 6.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| 7.                                      |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |
| Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása: |                  |        |         |                  |                                 |           |                 |                                        |                 |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

**A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben megvizsgálja**

- a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
- a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
- a korrózió elleni védelem épségét,

**elvégzi**

- a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
- a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A legalább félévenkénti felülvizsgálat az általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy

- a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,
- a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
- a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,
- a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,
- az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,
- a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és
- van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.

A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

## BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

### ..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| A biztonsági világítás                    |       | Az üzemeltetői ellenőrzés napja |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      | Felülvizsgálat dátuma (hónap, nap) | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------------------------------------|-------------|
| Sor-száma                                 | Helye | jan.                            | febr. | már. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |                                    |             |
| 1.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 2.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 3.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 4.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 5.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 6.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 7.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 8.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 9.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 10.                                       |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Havonta a következő vizsgálatokat kell elvégezni az üzemeltetőnek:

- A központi tápforrás kijelzőit – a helyes működés szempontjából – szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
- Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.
- A szimulált meghibásodás időtartama legyen elegendő a követelmények ellenőrzéséhez, de ugyanakkor a lehető legkisebbre csökkentse a rendszer elemeinek, pl. a lámpáknak a károsodását.
- A vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.

A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét.

## TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

### ..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| A biztonsági világítás                    |       | Az üzemeltetői ellenőrzés napja |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      | Felülvizsgálat dátuma (hónap, nap) | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------------------------------------|-------------|
| Sor-száma                                 | Helye | jan.                            | febr. | már. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |                                    |             |
| 1.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 2.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 3.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| 4.                                        |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |       |                                 |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |                                    |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki a kulcsszéf feliratozásának, megjelölésének épségére, a beépített tűzjelző berendezés jelzésére működésbe lépő fényjelző(k) működőképességére, amennyiben az létesítve lett. Egyebekben a beépített tűzjelző berendezés felülvizsgálatai során szükséges vizsgálaton essen át.

## ***TŰZOLTÓSÁGI RÁDIÓERŐSÍTŐ ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS*** **..... ÉV**

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| A rádióerősítő                            |       | Felülvizsgálat dátuma<br>(hónap, nap) |           | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Sor-<br>száma                             | Helye | I. félév                              | II. félév |             |
| 2.                                        |       |                                       |           |             |
| 3.                                        |       |                                       |           |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |       |                                       |           |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

# PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| A pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer |       |        | Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap) |              |               |              | *Megjegyzés | Felülvizsgálat dátuma (hó, nap) |           | *Megállapításai |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Sor-száma                                                   | Helye | Típusa | I. negyedév                                   | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |             | I. félév                        | II. félév |                 |
| 1.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 2.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 3.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 4.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 5.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 6.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 7.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 8.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| 9.                                                          |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:                   |       |        |                                               |              |               |              |             |                                 |           |                 |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy:

- **vésznyitó illetve jelölése látható-e;**
- **megközelítése nincs-e akadályozva;**
- **nincs-e szemmel látható, a működtetést akadályozó sérülése;**
- **a vésznyitó alkalmazásakor a kijárat (útvonal) szabaddá válik-e.**

Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e. A rendellenes működés, működő képtelenség esetén rendkívüli felülvizsgálatról és a hibák kijavításáról kell gondoskodni.



Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv  
**RENDEZVÉNY ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK**

| A pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer |       |        | A vizsgálat dátuma (hónap, nap) | *Megállapításai |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Ssz:                                                        | Helye | Típusa |                                 |                 |
| 1.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 2.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 3.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 4.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 5.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 6.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 7.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 8.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 9.                                                          |       |        |                                 |                 |
| 10.                                                         |       |        |                                 |                 |
| 11.                                                         |       |        |                                 |                 |
| 12.                                                         |       |        |                                 |                 |
| 13.                                                         |       |        |                                 |                 |
| 14.                                                         |       |        |                                 |                 |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:                   |       |        |                                 |                 |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv

# TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

## ..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| A tűzgátló <b>nyílászáró</b>              |       |                      | Az üzemeltetői ellenőrzés napja |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      | *Megjegyzés | Felülvizsgálat dátuma (hó,nap) |           | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Sor-száma                                 | Helye | Típusa (Ablak, ajtó) | jan.                            | feb. | már. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |             | I. félév                       | II. félév |             |
| 1.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 2.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 3.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 4.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 5.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 6.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 7.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 8.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 9.                                        |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| 10.                                       |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |       |                      |                                 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |             |                                |           |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

A tűzgátló ajtók működőképessége során havonta ellenőrizni kell, hogy:

- önműködő csukódást biztosító szerkezet működőképes-e, megfelelően működik-e;
- az ajtó szárnyakon, tokon nincs-e olyan elváltozás, sérülés amely a szerkezet működőképességét akadályozza;
- feliratozása sértetlen és olvasható-e.

Az ajtó működésképtelenségét okozó hiba (záródási problémák, sérült tok illetve szárny, folytonossági hiány stb.) esetén rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni.

## Tűzgátló záróelemek (pl. tg csappantyúk)

| A tűzgátló záróelem                       |       |        | Felülvizsgálat dátuma (hó,nap) |           | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Sor-száma                                 | Helye | Típusa | I. félév                       | II. félév |             |
| 1.                                        |       |        |                                |           |             |
| 2.                                        |       |        |                                |           |             |
| 3.                                        |       |        |                                |           |             |
| 4.                                        |       |        |                                |           |             |
| 5.                                        |       |        |                                |           |             |
| 6.                                        |       |        |                                |           |             |
| 7.                                        |       |        |                                |           |             |
| 8.                                        |       |        |                                |           |             |
| 9.                                        |       |        |                                |           |             |
| 10.                                       |       |        |                                |           |             |
| 11.                                       |       |        |                                |           |             |
| 12.                                       |       |        |                                |           |             |
| 13.                                       |       |        |                                |           |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |       |        |                                |           |             |

| A tűzgátló záróelem                       |       |        | Felülvizsgálat dátuma (hó,nap) |           | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Sor-száma                                 | Helye | Típusa | I. félév                       | II. félév |             |
| 16.                                       |       |        |                                |           |             |
| 17.                                       |       |        |                                |           |             |
| 18.                                       |       |        |                                |           |             |
| 19.                                       |       |        |                                |           |             |
| 20.                                       |       |        |                                |           |             |
| 21.                                       |       |        |                                |           |             |
| 22.                                       |       |        |                                |           |             |
| 23.                                       |       |        |                                |           |             |
| 24.                                       |       |        |                                |           |             |
| 25.                                       |       |        |                                |           |             |
| 26.                                       |       |        |                                |           |             |
| 27.                                       |       |        |                                |           |             |
| 28.                                       |       |        |                                |           |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |       |        |                                |           |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

# HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM MEGOLDÁSAI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| Füstelvezető, légpótló szerkezet; füstelszívó, légpótló ventilátor;<br>füstmentesítő ventilátor; füstcsappantyú, zsalu; füstgátló nyílászáró;<br>mobil füstkötény |       |        | A üzemeltetői ellenőrzés dátuma<br>(hónap, nap) |                 |                  |                 | Felülvizsgálat<br>dátuma (hó, nap) |           | *Megállapításai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| Sor-<br>száma                                                                                                                                                     | Helye | Típusa | I.<br>negyedév                                  | II.<br>negyedév | III.<br>negyedév | IV.<br>negyedév | I. félév                           | II. félév |                 |
| 1.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 2.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 3.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 4.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 5.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 6.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 7.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 8.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 9.                                                                                                                                                                |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| 10.                                                                                                                                                               |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:                                                                                                                         |       |        |                                                 |                 |                  |                 |                                    |           |                 |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

Az ellenőrzés folyamata:

- a füstelvezető, légutánpótló szerkezet, elszívó, befúvó ventilátor, füstmentes lépcsőház ajtó és önműködő csukó-szerkezete sértetlen-e;
- a füstelvezetőt illetve füstmentesítőt működtető eszköz jelölése felismerhető, hozzáférhető;
- energiaellátása (amennyiben szükséges) biztosított-e.

Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e. A hő és füstelleni védelem működésképtelenségét okozó hiba (nyitási illetve indítási hiányosság, vezérlési hiányosság, magas vagy alacsony túlnyomás szintje stb.) esetén rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni.

# BIZTONSÁGI TÁPFORRÁSNAK MINŐSÜLŐ DÍZELAGGREGÁTOR ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.....

| A dízelaggregátor                         |        | Az üzemeltetői ellenőrzés napja |      |       |      |      |      | *Megjegyzés | Felülvizsgálat dátuma (hó,nap) | *Megjegyzés |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|-------|------|------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Helye                                     | Típusa | jan.                            | feb. | már.  | ápr. | máj. | jún. |             | I. félév                       |             |
|                                           |        |                                 |      |       |      |      |      |             |                                |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |        |                                 |      |       |      |      |      |             |                                |             |
|                                           |        | júl.                            | aug. | szep. | okt. | nov. | dec. |             | II. félév                      |             |
|                                           |        |                                 |      |       |      |      |      |             |                                |             |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |        |                                 |      |       |      |      |      |             |                                |             |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni

## BIZTONSÁGI TÁPFORRÁSNAK MINŐSÜLŐ AKKUMULÁTOR, SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS ..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: .....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: .....

| Az akkumulátor                            |        | Az üzemeltetői ellenőrzés napja |       |        |      |      |      | Megjegyzés | Felülvizsgálat dátuma (hó,nap) | Megjegyzés |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|------|------|------|------------|--------------------------------|------------|
| Helye                                     | Típusa | jan.                            | febr. | már.   | ápr. | máj. | jún. |            | I. félév                       |            |
| 1.                                        |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
| 2.                                        |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
| 3.                                        |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
| 1.<br><br>2.<br><br>3.                    |        | júl.                            | aug.  | szept. | okt. | nov. | dec. |            | II. félév                      |            |
|                                           |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
|                                           |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
|                                           |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |
| Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: |        |                                 |       |        |      |      |      |            |                                |            |

\* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni



## Működésképtelenség megállapításai

| A működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülmény (szerkezet, hiba, időpont)<br>(ellenőr, felülvizsgáló) | tudomásul vétel dátuma<br>(üzemeltető) | aláírás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |
| .....                                                                                                         | .....                                  | .....   |



## Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása

Sorszám:

A munkavégzés helye:..... A munkavégzés ideje: 20....

.....hó .....nap.....órától

20.... .....hó .....nap.....óraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:.....

.....

A munkát végzők neve(i): .....

.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

..... A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

☐ Porral oltó .....

☐ CO2 oltó .....

☐ Habbal oltó .....

☐ Gázzal oltó .....

☐ Vízrel oltó .....

A vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a 20..... .....hó ....nap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során .... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

- ☐ Az éghető anyagokat eltávolítani
- ☐ Gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
- ☐ Az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- ☐ A szinteken az áttöréseket leellenőrizni
- ☐ A fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
- ☐ A munkaterületet tűzálló paravánnal lekeríteni
- ☐ A fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
- ☐ Alaptevékenység korlátozása
- ☐ A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben
- ☐ A munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata: .....

.....

.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- ☐ A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
- ☐ A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és  
.... óra múlva

Egyéb előírások:.....

.....

.....

....., 20..... hó .... nap

.....

feltételeket meghatározó

A fentieket az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi):.....

.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem.

....., 20..... hó .... nap

.....

munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

.....

.....

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem.

....., 20..... hó .... nap

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

.....

felügyeletet ellátók aláírása

....., 20... hó ..... nap .....óra

.....

feltételeket meghatározó

## 3.sz. melléklet

**Tűzvédelmi bírság****Tűzvédelmi bírság**

A tűzvédelmi bírság ügyekre külön végrehajtási rendelet vonatkozik, a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.

A tűzvédelmi hatóság az a korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

A tűzvédelmi bírság kiszabására elsőfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.



A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

4. sz. melléklet

**Jelzések jelölések:**

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni:

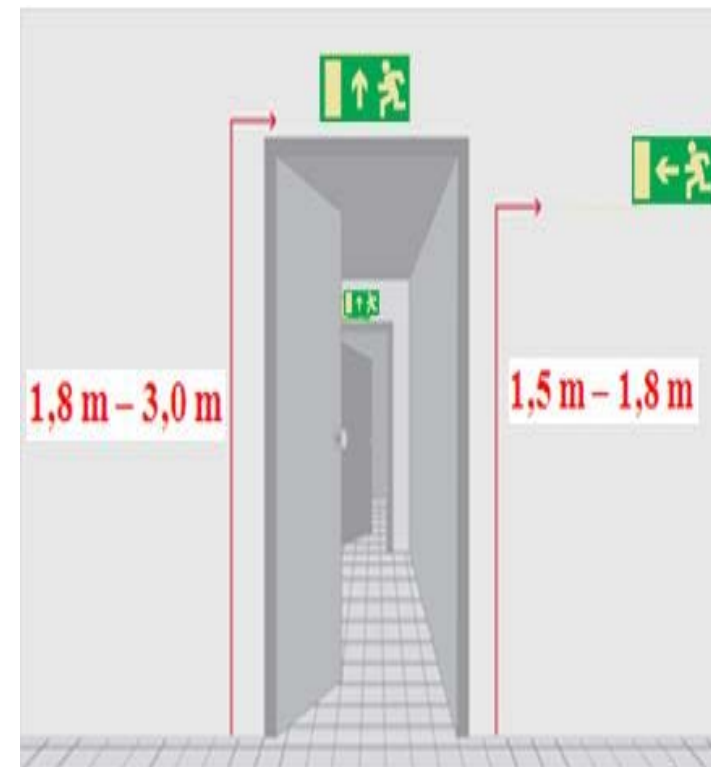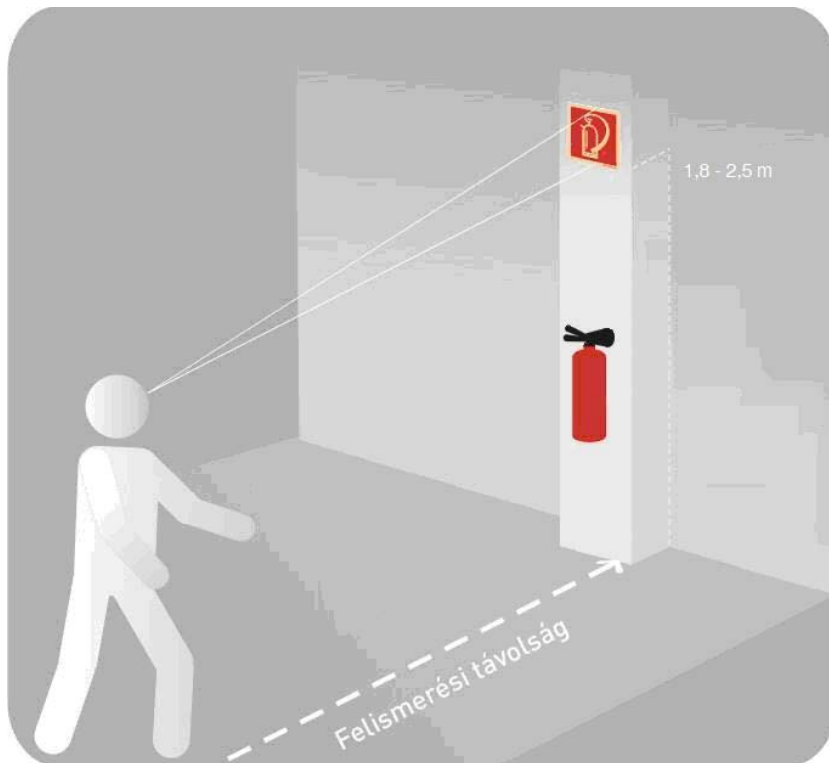

**A biztonsági jelek elhelyezésének változatai:**

| Ábra            | Leírás                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <p>1. Típus</p> | <p><i>Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.</i></p>   |
| <p>2. Típus</p> | <p><i>Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.</i></p> |
| <p>3. Típus</p> | <p><i>Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.</i></p>  |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                   |
| <p>P. Típus</p> | <p><i>Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.</i></p> |


**A biztonsági jelek ajánlott méreteit és a hozzájuk tartozó felismerési távolságokat az alábbi táblázat tartalmazza:**

| Geometriai alakzat | Méret (mm) | A jel kisebbik oldal mérete (mm) | Felismerési távolság (m) |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
|                    | 100x100    | 100                              | 4,5                      |
|                    | 150x150    | 150                              | 6,7                      |
|                    | 200x200    | 200                              | 8,9                      |
|                    | 300x300    | 300                              | 13,4                     |
|                    | 400x400    | 400                              | 17,9                     |
|                    | 600x600    | 600                              | 26,8                     |

## Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv

|                                                                                   |          |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|
|  | 100x200  | 100 | 4,5  |
|                                                                                   | 150x200  | 150 | 6,7  |
|                                                                                   | 150x300  | 150 | 6,7  |
|                                                                                   | 200x400  | 200 | 8,9  |
|  | 240x85   | 85  | 3,8  |
|                                                                                   | 300x100  | 100 | 4,5  |
|                                                                                   | 450x150  | 150 | 6,7  |
|                                                                                   | 600x300  | 300 | 13,4 |
|                                                                                   | 1200x600 | 600 | 26,8 |

### Biztonsági jelek

| Szín                                                                                | Alak                                                                                 | Jelentés                                                            | A jel színe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |    | Tűzvédelmi eszköz                                                   | Fehér       |
|    |    | Tiltás                                                              | Fekete      |
|    |    | Figyelmeztetés                                                      | Fekete      |
|   |   | Információs jelek                                                   | Fehér       |
|  |  | Rendelkező jelek                                                    | Fehér       |
|  |  | Menekülési útírány, elsősegély, veszélyhelyzeti eszköz, felszerelés | Fehér       |

### XV/3. Alkalmazandó jelölések, piktogramok

